

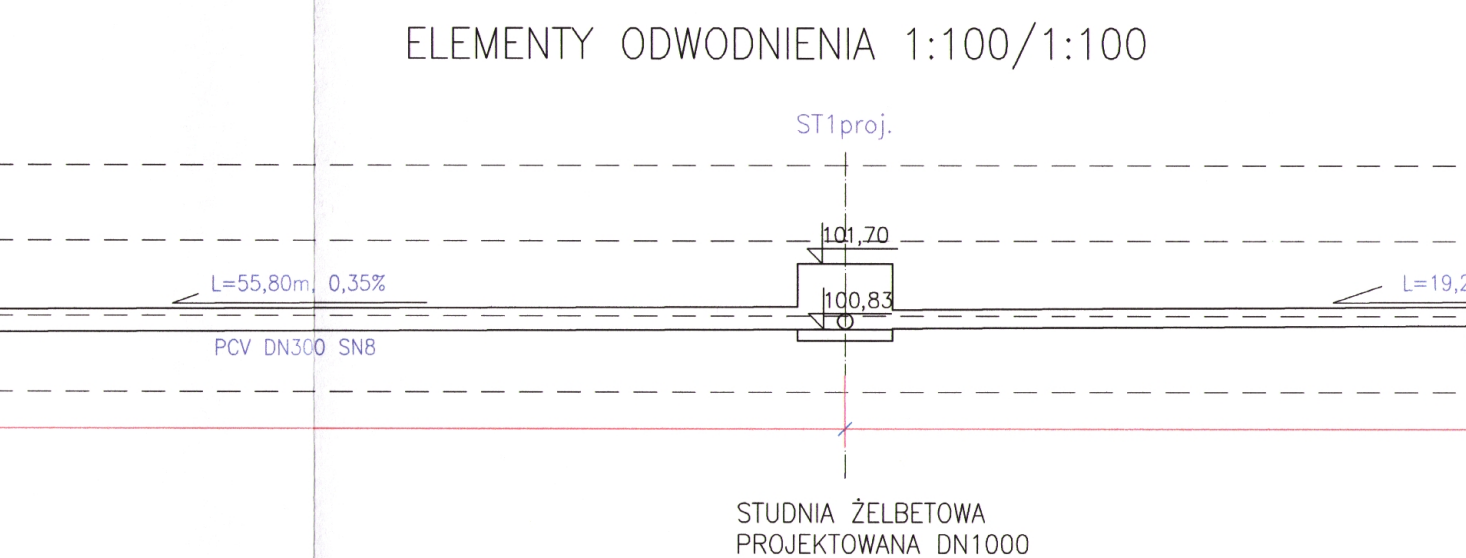



### 1. Odległość znaków od krawędzi jezdni

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony, na drogach z pobocznymi gruntowymi - na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi jezdni.  
W przypadku szerokiego nasypu znaki można umieszczać w odległości nie większej niż 5m od krawędzi jezdni.

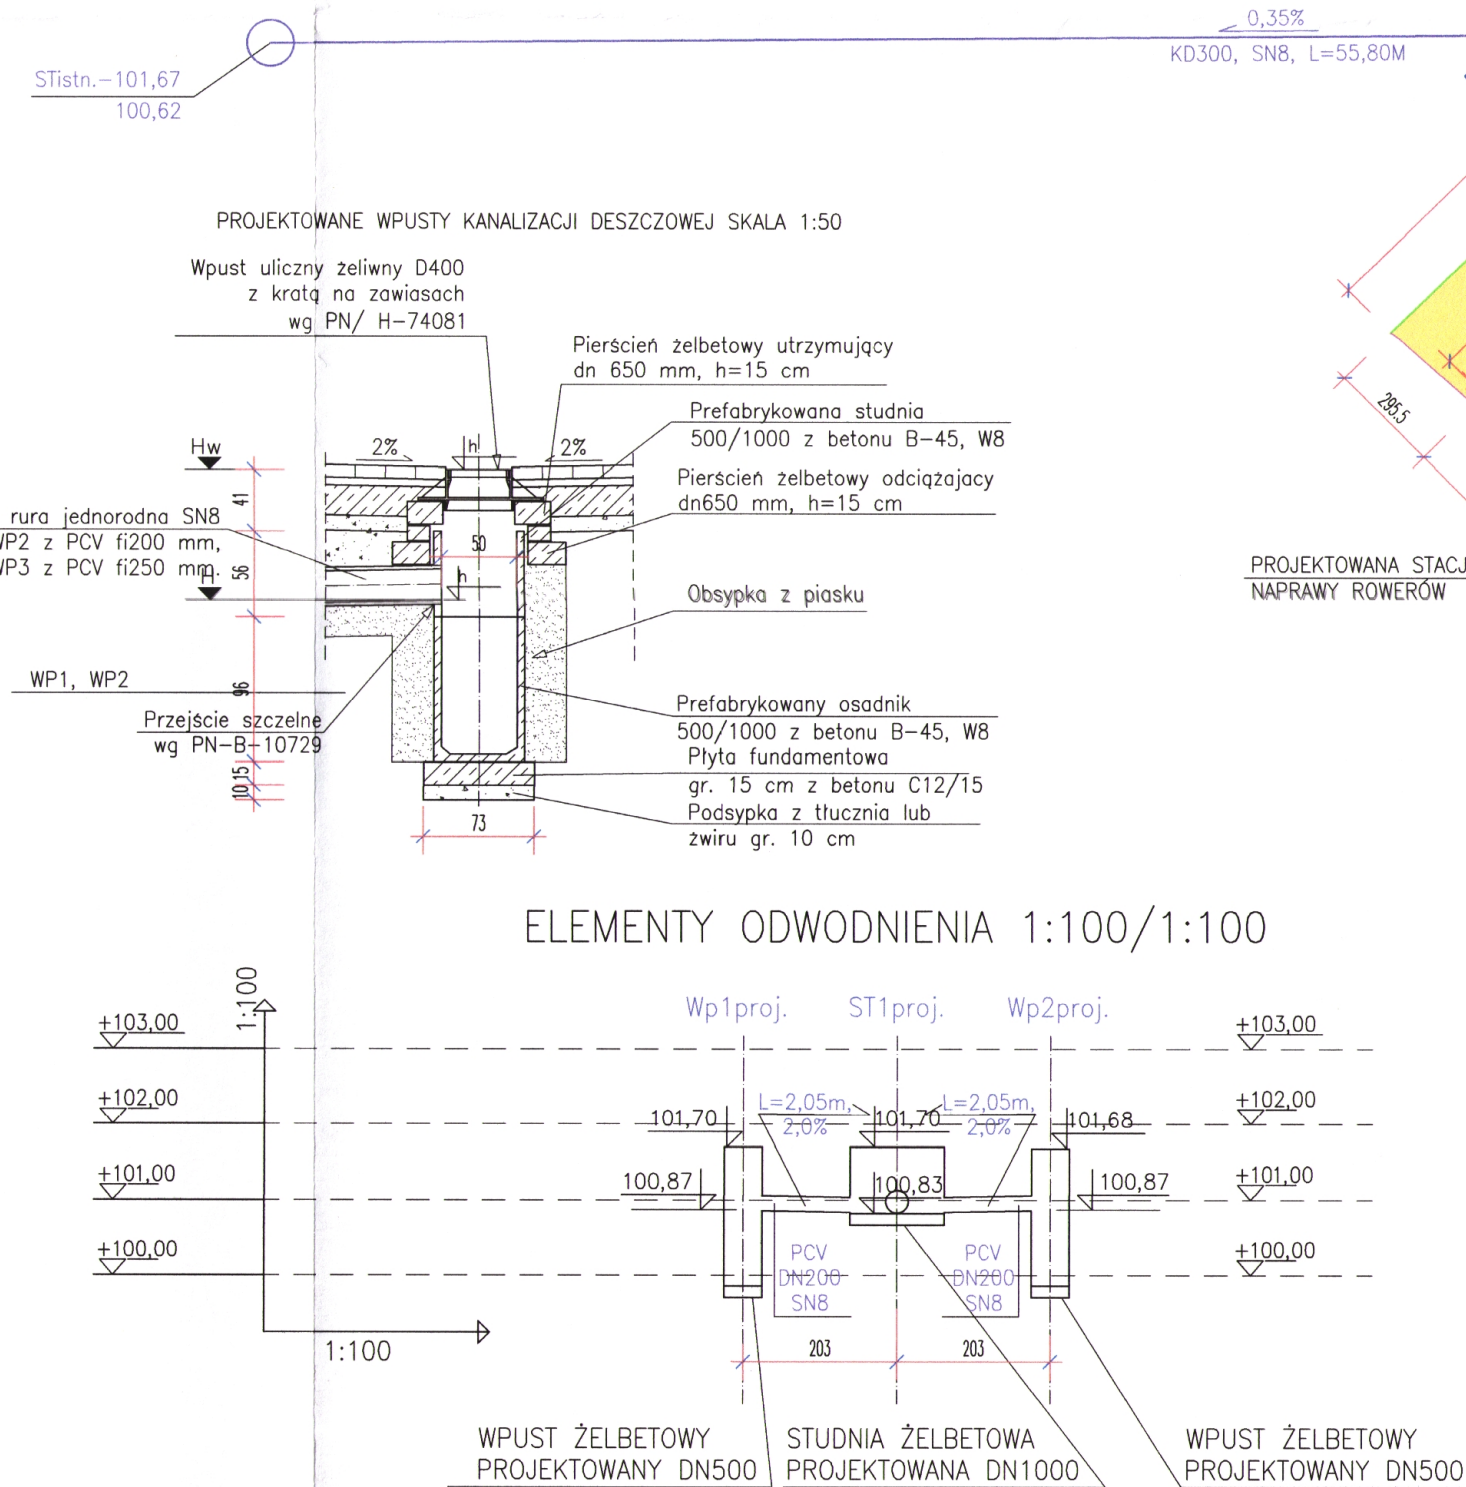

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.



PROJEKTANT:	mgr inż. JAROSŁAW MAZUR UPRAWNIENIA GP 7342/84/92-93		ZPU KRECHA, UL. ZAWADZKIEGO 62-600 KOŁO
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	inż. WŁODZIMIERZ KOZIAREK UPRAWNIENIA BUD. 7342/16/92		
TEMAT:	BUDOWA PARKINGU PRZY DWORCU PKP W KOLE		
M. KOŁO	ELEMENTY ODWODNIENIA + OZNAKOWANIE	1:200 1:100 1:50	NR.RYS.: 3
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA KOŁO, UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOŁO		KWIECIEŃ 2024